

Techno Report

№168

空調機リニューアルのおすすめ

モントリオール議定書により、規制対象のオゾン層破壊物質については種類別に規制スケジュールが決定しています。現在も数多くの空調機に使用されている冷媒HCFC-22(R22)はこの対象で、約3年後の2020年に補充用も全廃が決定しています。


このR22冷媒を使用した空調機は各メーカー共に製造終了から年数が経ち、部品供給不可となるものも年々多くなり、修理が出来なくなる機器が増えております。

空調機リニューアルを計画しているが工期の問題や費用の問題でお悩みの皆様、近年は、現在使用している冷媒配管を再使用した方法、室内機を再使用した方法など、様々な機種・方法があり、省エネ効果も含めご提案できます。

(※再使用には諸条件があり、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。)

お悩みの方、ご興味のある方、ぜひ弊社へご相談ください。

リニューアル方法(一例)

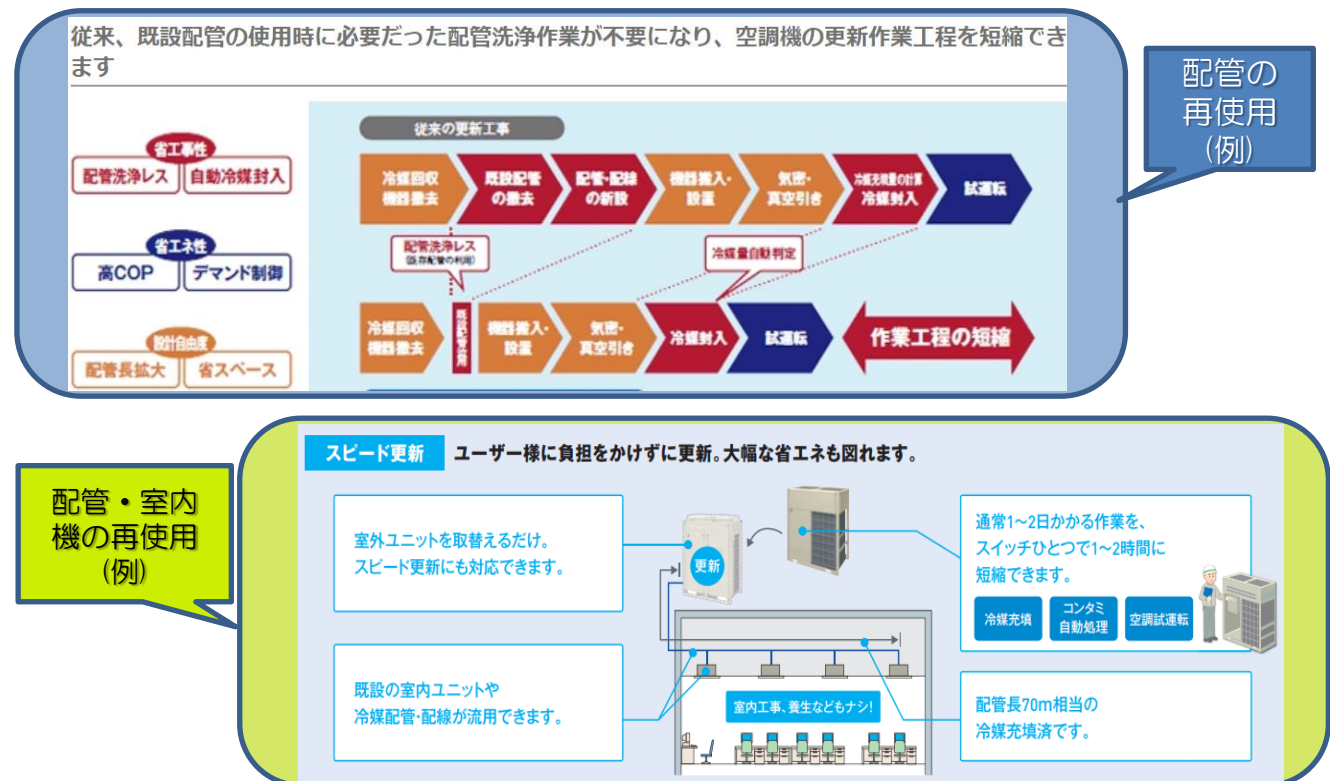

発行 藤田テクノ株式会社 テクノレポート発行委員会
〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5

本社 TEL 027-361-8111 FAX 027-329-6221

太田支店 TEL 0276-46-1348 FAX 0276-49-1156

埼玉支店 TEL 049-279-3011 FAX 049-279-3012

問合せ先: 埼玉支店 メンテナンス課/中島・熊倉、発行委員会

URL: <http://www.fujita-tec.co.jp>

本紙は弊社よりの納品書等の郵送時に同封させていただきますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。

2017年12月発行